

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 33, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04816

расходомер

Подающий тр. VA2305M 50

Обратн.тр. VA2305M 50

тр-д. ГВС VA2305M 25

тр.цирк. ГВС VA2305M 15

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод ГВС | | | | | Обратный трубопровод ГВС | | | | | V5, м.куб | dT, С | dV м.куб | Q Гкал |
|----------|-------|--------------------------|----------|---------------|--------------|-------------|--------------------------|----------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------|-------------|-----------|
| | | fG3, % | T3, С | P3, кгс/см | V3, м.куб | Q3, Гкал | fG4, % | T4, С | P4, кгс/см | V4, м.куб | Q4, Гкал | | | | |
| 23.07.14 | 24 | - | 59,14 | 6,00 | 18,820 | - | - | 29,15 | 5,00 | 0,147 | - | - | 30,00 | 18,672 | 1,110 |
| 24.07.14 | 24 | - | 60,36 | 6,00 | 22,526 | - | - | 44,62 | 5,00 | 2,670 | - | - | 15,75 | 19,856 | 1,242 |
| 25.07.14 | 24 | - | 62,42 | 6,00 | 27,466 | - | - | 47,00 | 5,00 | 9,798 | - | - | 15,42 | 17,668 | 1,255 |
| 26.07.14 | 24 | - | 62,37 | 6,00 | 25,829 | - | - | 47,23 | 5,00 | 9,676 | - | - | 15,14 | 16,153 | 1,155 |
| 27.07.14 | 24 | - | 61,76 | 6,00 | 26,162 | - | - | 47,44 | 5,00 | 9,577 | - | - | 14,31 | 16,586 | 1,162 |
| 28.07.14 | 24 | - | 51,92 | 6,00 | 30,870 | - | - | 41,17 | 5,00 | 9,852 | - | - | 10,75 | 21,018 | 1,198 |
| 29.07.14 | 24 | - | 52,69 | 6,00 | 31,525 | - | - | 42,10 | 5,00 | 9,896 | - | - | 10,59 | 21,629 | 1,246 |
| 30.07.14 | 24 | - | 51,17 | 6,00 | 29,341 | - | - | 40,46 | 5,00 | 11,281 | - | - | 10,72 | 18,061 | 1,046 |
| 31.07.14 | 24 | - | 66,39 | 6,00 | 24,909 | - | - | 50,17 | 5,00 | 9,279 | - | - | 16,21 | 15,630 | 1,189 |
| 01.08.14 | 24 | - | 64,34 | 6,00 | 24,322 | - | - | 49,03 | 5,00 | 9,591 | - | - | 15,31 | 14,732 | 1,096 |
| 02.08.14 | 24 | - | 65,84 | 6,00 | 23,562 | - | - | 49,78 | 5,00 | 9,399 | - | - | 16,06 | 14,163 | 1,084 |
| 03.08.14 | 24 | - | 65,05 | 6,00 | 23,970 | - | - | 49,24 | 5,00 | 9,306 | - | - | 15,81 | 14,665 | 1,102 |
| 04.08.14 | 24 | - | 65,11 | 6,00 | 26,968 | - | - | 49,44 | 5,00 | 9,286 | - | - | 15,66 | 17,682 | 1,298 |
| 05.08.14 | 24 | - | 63,19 | 6,00 | 23,180 | - | - | 48,62 | 5,00 | 7,994 | - | - | 14,56 | 15,186 | 1,077 |
| 06.08.14 | 24 | - | 60,00 | 6,00 | 17,230 | - | - | 28,18 | 5,00 | 0,351 | - | - | 31,82 | 16,880 | 1,025 |
| 07.08.14 | 24 | - | 65,64 | 6,00 | 26,542 | - | - | 49,51 | 5,00 | 9,884 | - | - | 16,13 | 16,658 | 1,254 |
| 08.08.14 | 24 | - | 64,68 | 6,00 | 25,626 | - | - | 49,32 | 5,00 | 9,576 | - | - | 15,35 | 16,050 | 1,186 |
| 09.08.14 | 24 | - | 64,58 | 6,00 | 25,381 | - | - | 48,61 | 5,00 | 9,263 | - | - | 15,97 | 16,118 | 1,190 |
| 10.08.14 | 24 | - | 65,04 | 6,00 | 25,490 | - | - | 48,82 | 5,00 | 9,246 | - | - | 16,22 | 16,244 | 1,207 |
| 11.08.14 | 24 | - | 65,61 | 6,00 | 25,963 | - | - | 49,11 | 5,00 | 9,169 | - | - | 16,50 | 16,795 | 1,254 |
| 12.08.14 | 24 | - | 67,48 | 6,00 | 25,149 | - | - | 50,44 | 5,00 | 8,996 | - | - | 17,03 | 16,153 | 1,244 |
| 13.08.14 | 24 | - | 67,19 | 6,00 | 24,412 | - | - | 49,87 | 5,00 | 8,676 | - | - | 17,32 | 15,736 | 1,209 |
| 14.08.14 | 24 | - | 66,48 | 6,00 | 24,999 | - | - | 49,00 | 5,00 | 8,848 | - | - | 17,49 | 16,151 | 1,230 |
| 15.08.14 | 24 | - | 65,88 | 6,00 | 26,477 | - | - | 48,96 | 5,00 | 8,834 | - | - | 16,92 | 17,643 | 1,313 |
| 16.08.14 | 24 | - | 64,73 | 6,00 | 24,675 | - | - | 47,78 | 5,00 | 8,426 | - | - | 16,95 | 16,249 | 1,196 |
| 17.08.14 | 24 | - | 65,65 | 6,00 | 29,247 | - | - | 48,17 | 5,00 | 8,648 | - | - | 17,48 | 20,599 | 1,505 |
| 18.08.14 | 24 | - | 60,21 | 6,00 | 12,601 | - | - | 45,26 | 5,00 | 3,326 | - | - | 14,95 | 9,276 | 0,609 |
| 19.08.14 | 24 | - | 24,33 | 6,00 | 0,588 | - | - | 24,16 | 5,00 | 0,006 | - | - | 0,16 | 0,582 | 0,014 |
| 20.08.14 | 24 | - | 42,80 | 6,00 | 12,307 | - | - | 22,28 | 5,00 | 0,087 | - | - | 20,51 | 12,219 | 0,725 |
| 21.08.14 | 24 | - | 54,34 | 6,00 | 25,642 | - | - | 22,57 | 5,00 | 0,068 | - | - | 31,77 | 25,574 | 1,393 |
| 22.08.14 | 24 | - | 62,22 | 6,00 | 23,114 | - | - | 44,24 | 5,00 | 3,941 | - | - | 17,97 | 19,173 | 1,265 |
| Среднее | 24,00 | - | 60,60 | 6,00 | 23,706 | - | - | 43,93 | 5,00 | 7,261 | - | - | 16,67 | 16,445 | 1,131 |
| Итого | 744,0 | | | | 734,894 | 0,000 | | | | 225,092 | 0,000 | 0,00 | | 509,802 | 35,08 |

Ориентировочно до конца месяца(+)

164,795

31,501

133,293

8,62

Корректировка за прошлый месяц (-)

205,586

51,016

154,569

10,447

Итого за август 2014 :

694,103

205,577

488,526

33,249708

Показания счетчиков на момент снятия данных:

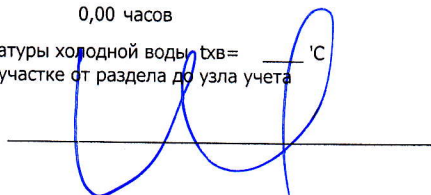
| Дата и время | M3, т | Q3, Гкал | M4, т | Q4, Гкал | V5, м.куб | Q, Гкал |
|----------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 23.07.14 05:00 | 33457,743 | - | 6708,215 | - | - | 1887,920 |
| 24.08.14 18:00 | 34239,091 | - | 6949,355 | - | - | 1925,293 |

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)


ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Константиновский В.В.

дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 Авг 2014

Дата