

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014**

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"  
 Договор: 31502-2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 40-1, ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 15336

расходомер

Подающий тр. VA2305M 40

Обратн.тр. VA2305M 25

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

МЕТРАН-55-ДИ

МЕТРАН-55-ДИ

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
01.06.14	-		62,24	6,25	82,209	-	37,94	5,00	22,217	-	-	-	24,30	59,992	4,192
02.06.14	-		61,53	6,01	44,274	-	38,08	5,00	12,464	-	-	-	23,44	31,810	4,158
03.06.14	-		59,82	6,15	63,039	-	39,84	5,00	18,721	-	-	-	19,98	44,318	4,272
04.06.14	-		60,34	5,37	58,641	-	38,89	5,00	7,830	-	-	-	21,45	50,811	3,178
05.06.14	-		60,81	5,83	56,482	-	35,78	5,00	7,993	-	-	-	25,03	48,489	3,094
06.06.14	-		60,21	6,13	47,943	-	37,84	5,00	7,109	-	-	-	22,36	40,834	5,175
07.06.14	-		60,10	6,60	56,298	-	31,91	5,00	3,944	-	-	-	28,19	52,354	3,205
08.06.14	-		60,72	6,55	58,983	-	32,75	5,00	3,681	-	-	-	27,98	55,302	3,404
09.06.14	-		61,44	6,08	43,450	-	21,78	5,00	0,061	-	-	-	39,66	43,389	5,226
10.06.14	-		61,92	6,48	49,578	-	22,12	5,00	0,187	-	-	-	39,80	49,391	5,616
11.06.14	-		59,71	6,40	30,692	-	21,13	5,00	0,183	-	-	-	38,58	30,509	5,702
12.06.14	-		59,20	6,41	56,342	-	21,34	5,00	0,237	-	-	-	37,86	56,105	3,280
13.06.14	-		59,23	6,69	46,156	-	21,47	5,00	0,218	-	-	-	37,76	45,938	2,688
14.06.14	-		60,63	6,70	45,103	-	21,51	5,00	0,190	-	-	-	39,12	44,913	2,687
15.06.14	-		62,20	6,60	53,225	-	20,77	5,00	0,216	-	-	-	41,44	53,009	3,250
16.06.14	-		60,90	6,63	55,272	-	20,70	5,00	0,226	-	-	-	40,19	55,046	3,307
17.06.14	-		59,78	6,50	56,386	-	20,02	5,00	0,193	-	-	-	39,76	56,193	3,315
18.06.14	-		58,39	5,86	42,425	-	19,18	5,00	0,186	-	-	-	39,21	42,239	4,387
19.06.14	-		57,89	6,05	34,194	-	19,20	5,00	0,149	-	-	-	38,69	34,045	3,898
20.06.14	-		58,71	6,62	62,035	-	19,30	5,00	0,236	-	-	-	39,41	61,798	3,583
21.06.14	-		59,33	6,68	53,839	-	19,34	5,00	0,187	-	-	-	39,99	53,652	3,142
22.06.14	-		60,85	6,57	64,560	-	19,03	5,00	0,186	-	-	-	41,81	64,374	3,861
Среднее	-	-	60,27	6,33	52,778	-	26,36	5,00	3,937	-	-	-	33,91	48,841	3,846
Итого	0,0				1161,126	0,000			86,616	0,000		0,00		1074,511	84,62

Ориентировочно до конца месяца(+) 421,384 1,559 419,825 29,14

**Итого за июнь 2014 :** 1582,511 88,175 1494,336 113,75903


Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	V3, м.куб	Q3, Гкал	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
02.06.14 11:00	46235,965	-	3315,470	-	-	2655,424
23.06.14 09:00	47308,618	-	3367,549	-	-	2735,774

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды, tхв= \_\_\_\_\_ С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

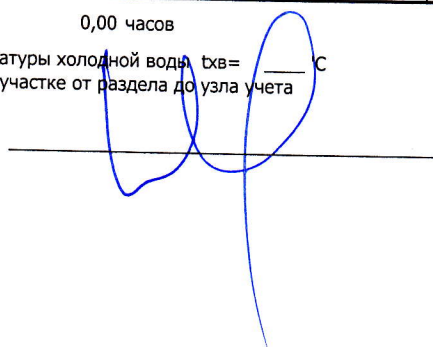

Константиновский В.В.

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

Дата \_\_\_\_\_ 24 ИЮН 2014