

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015**

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"  
 Договор: 31502-2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Трёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 226008  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
01.04.15	24	-	56,64	7,66	313,030	-	-	41,71	6,72	313,030	-	14,93	0,000	-	-	-	4,668
02.04.15	24	-	56,19	7,60	304,080	-	-	41,12	6,71	304,080	-	15,07	0,000	-	-	-	4,578
03.04.15	24	-	56,36	7,62	305,830	-	-	41,33	6,72	305,830	-	15,03	0,000	-	-	-	4,594
04.04.15	24	-	57,56	7,69	308,070	-	-	42,03	6,77	308,430	-	15,53	-0,360	-	-	-	4,780
05.04.15	24	-	58,19	7,67	306,730	-	-	42,61	6,74	311,390	-	15,58	-4,660	-	-	-	4,773
06.04.15	24	-	57,51	7,57	302,670	-	-	42,30	6,66	307,940	-	15,21	-5,270	-	-	-	4,601
07.04.15	24	-	57,49	7,55	300,650	-	-	42,27	6,66	305,880	-	15,22	-5,230	-	-	-	4,572
08.04.15	24	-	57,50	7,50	295,820	-	-	42,21	6,65	300,710	-	15,29	-4,890	-	-	-	4,520
09.04.15	24	-	56,89	7,55	296,420	-	-	41,90	6,70	298,750	-	14,99	-2,330	-	-	-	4,442
10.04.15	24	-	56,53	7,32	304,180	-	-	42,10	6,43	304,180	-	14,43	0,000	-	-	-	4,387
11.04.15	24	-	51,80	7,33	307,240	-	-	39,86	6,43	307,240	-	11,94	0,000	-	-	-	3,664
12.04.15	24	-	47,38	7,55	305,210	-	-	37,27	6,65	305,210	-	10,11	0,000	-	-	-	3,086
13.04.15	24	-	48,66	7,65	304,860	-	-	37,89	6,76	304,860	-	10,77	0,000	-	-	-	3,283
14.04.15	24	-	52,08	7,63	295,400	-	-	39,02	6,65	295,400	-	13,06	0,000	-	-	-	3,854
15.04.15	24	-	56,48	7,64	287,610	-	-	41,09	6,60	287,610	-	15,39	0,000	-	-	-	4,421
16.04.15	24	-	56,92	7,73	284,040	-	-	41,31	6,72	284,040	-	15,61	0,000	-	-	-	4,431
17.04.15	24	-	56,19	7,65	280,500	-	-	40,80	6,65	284,600	-	15,39	-4,100	-	-	-	4,313
18.04.15	24	-	56,03	7,71	277,440	-	-	40,59	6,73	282,130	-	15,44	-4,690	-	-	-	4,279
19.04.15	24	-	56,11	7,06	206,500	-	-	40,93	6,46	197,450	-	15,18	9,050	-	-	-	3,551
20.04.15	24	-	56,34	7,41	235,470	-	-	41,67	6,55	226,810	-	14,67	8,660	-	-	-	3,955
21.04.15	24	-	55,44	7,55	291,088	-	-	41,00	6,65	291,779	-	14,44	-0,691	-	-	-	4,238
22.04.15	24	-	55,44	7,55	291,088	-	-	41,00	6,65	291,779	-	14,44	-0,691	-	-	-	4,238
Среднее	24,00	-	55,44	7,55	291,088	-	-	41,00	6,65	291,779	-	14,44	-0,691	-	-	-	4,238
Итого	528,0				6403,925	0,000				6419,127	0,000		-15,202	0,00	0,00	0,00	93,23

Ориентировочно до конца месяца(+) 2132,714 2124,099 8,615 33,15

**Итого за апрель 2015 :** 8536,639 8543,226 -6,587 126,37

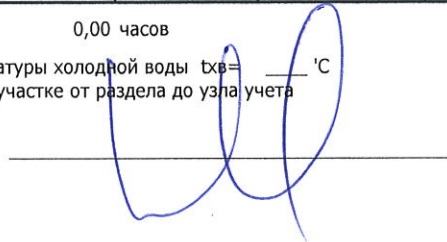
Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
30.12.99 00:00	0,000	-	0,000	-	-	-	0,000	
30.12.99 00:00	0,000	-	0,000	-	-	-	0,000	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= \_\_\_\_\_ 'С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер  
(по доверенности абонента)


\_\_\_\_\_ Гкал  
 \_\_\_\_\_ Гкал  
**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ЗАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_ **29.04.2015**