

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002627
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от} \text{ ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс} \text{ ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.15	24	-	17,30	8,70	0,000	-	-	17,14	6,80	0,000	-	0,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	17,47	8,70	0,000	-	-	17,24	6,80	0,000	-	0,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	18,37	8,70	0,000	-	-	18,20	6,80	0,000	-	0,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	17,77	8,70	0,000	-	-	17,63	6,80	0,000	-	0,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	18,23	8,70	0,000	-	-	17,74	6,80	0,600	-	0,49	-0,600	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	17,05	8,70	0,000	-	-	16,09	6,80	1,200	-	0,95	-1,200	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	14,46	8,70	0,000	-	-	14,96	6,80	2,400	-	-0,50	-2,400	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	15,60	8,70	0,000	-	-	15,66	6,80	2,400	-	-0,06	-2,400	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	16,20	8,70	0,000	-	-	16,20	6,80	1,700	-	0,00	-1,700	0,00	0,00	0,00	0,000
02.10.15	24	-	16,53	8,70	0,000	-	-	23,00	6,80	1,400	-	-6,47	-1,400	0,00	0,00	0,00	0,000
03.10.15	24	-	18,73	8,70	0,000	-	-	41,13	6,80	1,999	-	-22,41	-1,999	0,00	0,00	0,00	0,000
04.10.15	24	-	18,27	8,70	0,000	-	-	19,53	6,80	0,000	-	-1,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.10.15	24	-	67,03	8,70	68,932	-	-	40,13	6,80	68,506	-	26,90	0,427	0,00	0,00	0,00	1,878
06.10.15	24	-	50,92	8,70	147,476	-	-	34,54	6,80	145,990	-	16,38	1,486	0,00	0,00	0,00	2,473
07.10.15	24	-	51,69	8,70	174,869	-	-	36,23	6,80	173,078	-	15,46	1,791	0,00	0,00	0,00	2,775
08.10.15	24	-	56,79	8,70	176,624	-	-	38,94	6,80	174,768	-	17,85	1,856	0,00	0,00	0,00	3,231
09.10.15	24	-	60,69	8,70	167,527	-	-	40,34	6,80	165,709	-	20,36	1,817	0,00	0,00	0,00	3,491
10.10.15	24	-	58,27	8,70	169,488	-	-	39,10	6,80	151,066	-	19,17	18,423	0,00	0,00	0,00	3,978
11.10.15	24	-	60,73	8,70	167,139	-	-	40,60	6,80	165,525	-	20,13	1,615	0,00	0,00	0,00	3,437
12.10.15	24	-	57,88	8,70	167,873	-	-	39,37	6,80	163,729	-	18,51	4,144	0,00	0,00	0,00	3,278
13.10.15	24	-	51,08	8,70	167,572	-	-	35,29	6,80	165,606	-	15,79	1,967	0,00	0,00	0,00	2,722
14.10.15	24	-	51,38	8,70	167,755	-	-	35,50	6,80	165,805	-	15,88	1,950	0,00	0,00	0,00	2,739
15.10.15	24	-	51,62	8,70	168,233	-	-	35,71	6,80	166,109	-	15,91	2,124	0,00	0,00	0,00	2,758
16.10.15	24	-	51,77	8,70	169,493	-	-	35,96	6,80	166,924	-	15,81	2,569	0,00	0,00	0,00	2,778
17.10.15	24	-	50,71	8,70	170,505	-	-	35,25	6,80	168,542	-	15,46	1,963	0,00	0,00	0,00	2,711
18.10.15	24	-	50,08	8,70	170,456	-	-	35,15	6,80	168,471	-	14,93	1,985	0,00	0,00	0,00	2,621
19.10.15	24	-	50,96	8,70	169,878	-	-	35,44	6,80	167,923	-	15,52	1,955	0,00	0,00	0,00	2,712
20.10.15	24	-	57,17	8,70	168,469	-	-	37,77	6,80	166,636	-	19,40	1,833	0,00	0,00	0,00	3,343
21.10.15	24	-	58,62	8,70	167,408	-	-	38,15	6,80	165,610	-	20,46	1,798	0,00	0,00	0,00	3,501
22.10.15	24	-	58,89	8,70	166,276	-	-	38,14	6,80	164,084	-	20,75	2,193	0,00	0,00	0,00	3,540
Среднее	24,00	-	40,08	8,70	97,533	-	-	30,20	6,80	96,193	-	9,87	1,340	-	-	-	1,799
Итого	720,0	-			2925,975	0,000				2885,779	0,000		40,196	0,00	0,00	0,00	53,97

Ориентировочно до конца месяца(+)

1520,339

1501,958

18,381

27,27

Итого за октябрь 2015 :

4446,314

4387,737

58,577

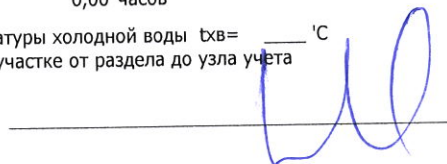
81,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.09.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.10.15 13:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °C
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
(по доверенности абонента)


ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

услугами по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по запросу до получения АКТА допуска УУ

Дата: 20.10.2015