

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Караваяевская ул, д. 25, корп. 3, лит. А ИТП1  
 Обслуживающая организация:

Договор: 6641.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 24443

Источник: ТЭЦ-22 Караваяевская (ЦТП: Караваяевская д.31к.2)

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):

Рафик: 95/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207266  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207266  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Часовые и суточ. архивы в файлах:  
 расходомер:  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ  
 Сплн= 0,2  
 Смах= 30  
 КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н

Приборы УТЭ поверены до: 13.09.2021  
 Термопреобр.:  
 КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н

Преобр. давлени:

Расчетный алгоритм:

зима:

лето:

Qгвс=М3\*(h3-hхв)

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qот = 0,219

Qвент = 0

Qтех.гв = 0

Qгвс.гв = 0

Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Got = 210,24

Qвент.г = 0

Qтех.гв.ср = 0

Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал								
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ (излив)		Уподпит	Т3	Т4	Р3	Р4			
		°C		°C		°C		кгс/см2		кгс/см2		Т		Т		°C		°C		кгс/см2		кгс/см2			
17.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	14.96	14.84	0.12																		
18.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	17.05	18.02	-0.97																		
19.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	21.30	32.71	-11.41																		
20.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	21.24	32.88	-11.64																		
21.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	21.50	33.16	-11.66																		
22.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	46.01	40.66	5.35																		
Среднее	24.00	16.84	16.84	0.00	23.68	28.71	-5.04																		
Итого	144.00	101.06	101.06	0.00																					0.54

Показанная счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т У3, куб.м У4, куб.м Уп, Т Общ., Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общд:  
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.


0 час  
 0 час  
 0 час  
 15,8 °C  
 0,54 Гкал  
 М, куб.м

0 час  
 0 час  
 0 час  
 0 Гкал

Гкал  
 куб.м

Гкал

Гкал

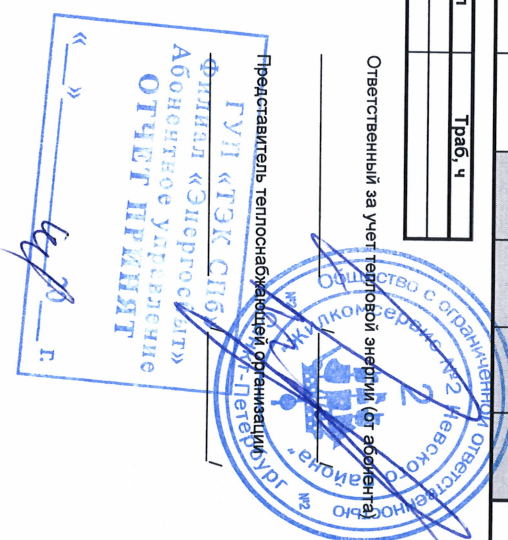

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации