

Документ: Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за сентябрь 2020  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 120 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "Инфражит Монхаг"  
 Источник: 1я Невская котельная

Телефон:  
 Учет учета: СЦО+ГВС  
 Код УТЭ:  
 Реквизиты/вн. совместно с УТЭ:  
 график: 150/70

Установленные приборы:  
 Вычислитель: СГТ 944 № 8203

Число вы и строн: архив в файлах:  
 Режим (смена): АСВ

Плата за тр (M1): расходомер: Питофлор  
 Обороты тр (N2): расходомер: Питофлор  
 Тр. чек: ВК(М3): расходомер: Смпл= 222  
 Тр. чек: ВК(М4): расходомер: Питофлор  
 Тр. чек: ВК(М5): расходомер: Питофлор

Приборы УТЭ поверены до  
 Термометр: КТГТР-05  
 Термометр: КТГТР-05  
 Термометр: КТГТР-05  
 Термометр: КТГТР-05

Преобр. давления: СДВ-И  
 Преобр. давления: СДВ-И  
 Преобр. давления: СДВ-И  
 Преобр. давления: СДВ-И

Договорные наряды, Кал/час: Отг=33333  
 Договорные наряды (гр. чек), Кал/час: Отг=1066666

Преобр. давления: СДВ-И  
 Преобр. давления: СДВ-И  
 Преобр. давления: СДВ-И


Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17/09/2020 по 22/09/2020  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17/09/2020 по 22/09/2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е	
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дт	Р1	Р2	Фотопл	М3	М4	дм	У3	У4	дм/ж	Удпл	Т3	Т4	Отеж общ	Отеж кал	Отеж ГВС			
17.09.20	24.00	60.70	58.15	2.56	67.39	61.98	5.40	5.11	4.12	0.09	10.29	5.72	19.26	10.48	5.77	4.71	63.58	44.22	0.40	0.49						0.49
18.09.20	24.00	85.03	82.48	2.55	66.46	53.37	13.09	5.22	3.96	0.90	10.20	7.49	22.03	10.41	7.56	2.85	66.39	44.36	0.35	1.25						1.25
19.09.20	24.00	84.58	81.13	3.45	67.18	54.05	13.13	5.19	4.02	0.90	10.33	6.79	23.16	10.54	6.86	3.69	67.12	43.97	0.39	1.30						1.30
20.09.20	24.00	81.79	78.19	3.60	67.30	53.53	13.77	5.09	4.01	0.91	10.56	6.78	22.85	10.78	6.84	3.94	67.29	44.44	0.41	1.32						1.32
21.09.20	24.00	81.70	78.80	2.91	67.12	51.79	13.33	5.12	4.02	0.89	9.71	6.60	22.87	9.91	6.66	3.25	67.07	44.20	0.36	1.25						1.25
22.09.20	24.00	74.34	71.69	2.65	66.61	52.93	13.67	4.93	4.02	0.83	9.21	6.54	22.66	9.39	6.60	2.80	66.39	43.72	0.33	1.16						1.16
Среднее	24.00	78.02	75.07	2.95	67.01	54.94	12.07	5.11	4.02	0.75	10.05	6.65	22.16	10.25	6.71	3.54	66.31	44.15	0.37	1.13						1.13
Итого	144/00	668.15	430.45	17.72							60.30	39.92	132.94	61.52	40.29	21.23	0.00	60.30	44.15	2.24	0.00					6.75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(К3)	У4(К3)	Q СЦО(Кал)	Q ГВС(Кал)	Траб. ч
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплотехнических, расчетных по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения Ц:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

15,6 °С = -0,94 Кал;  
 с учетом корректировок 5,81 Кал;  
 с учетом корректировок 21,23 КВт.ч

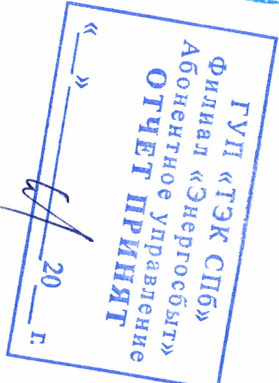

печать потребителя

печать энергосбыта